



**Les graphiques suivants montrent 16 nuits de traitement divisées en bloc de 2 nuits.**


Dimension des mictions dans la culotte détectrice. Permet de voir si le réflexe se développe bien.

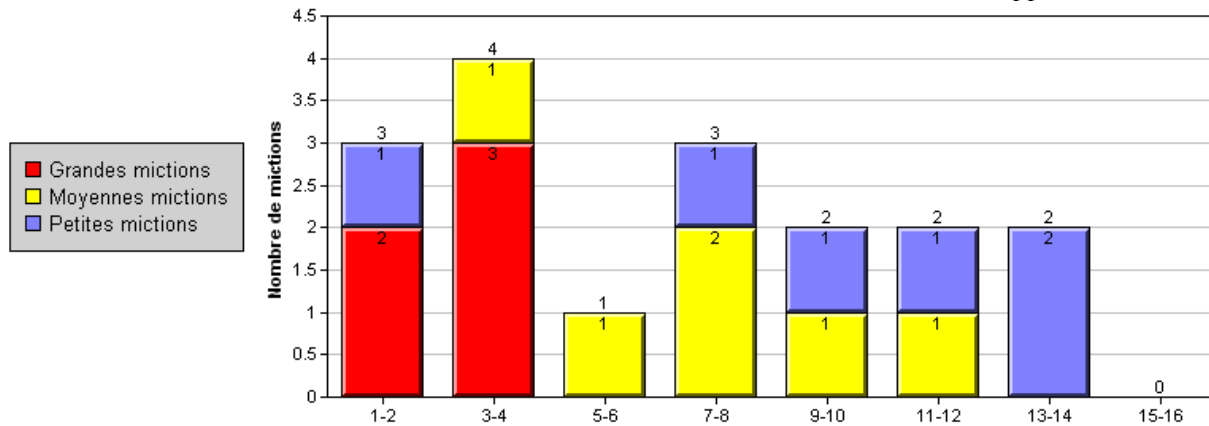


Réveils provoqués par un parent ou par l'alarme. Permet de voir si l'enfant se réveille ou non au son de l'alarme.

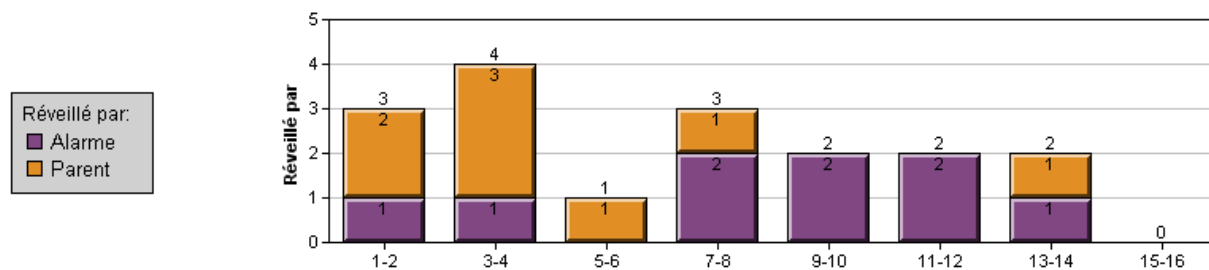

Évolution des mictions au lit et à la toilette. En rouge, la valeur varie selon le nombre et la dimension des mictions. En vert, la valeur varie selon le nombre et l'heure des levés seuls (sans alarme).

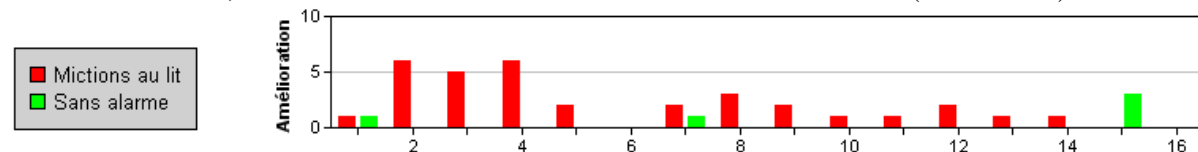

Quantité de liquide bu avant le coucher. En cours de traitement, nous recommandons de boire de plus en plus.

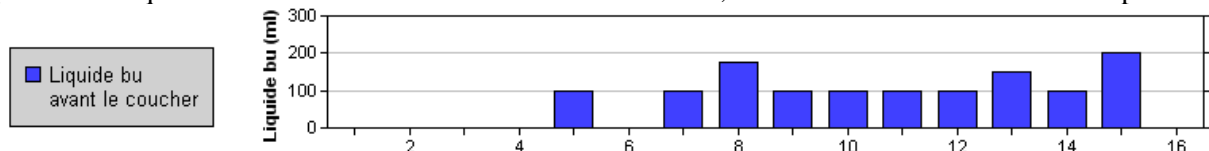

Évolution des heures des mictions selon les dimensions et les heures des levés seuls (sans alarme).

